

"B" jelű elosztó terve

FALBA SÜLLYESZTETT ELOSZTÓ SZEKRÉNY
MŰANYAG HÁZ, ÁTLÁTSZÓ AJTÓVAL
BEÉPÍTETT KÉSZÜLÉKEK: SOROLHATÓ
VÉDETTESÉG: IP40 (ajtóval)
NÉVLEGES ÁRAM (In): 160A
MEGSZAKÍTÓKÉPESSÉG (Icc): 6kA
TÍPUS: Schneider-Electric Pragma PRA25424
Bejövő kábel pozíció: felső
Elmenő kábel pozíció: felső
Méret: 660x810x125mm

Az elosztót felirati táblákkal kell ellátni, a kapcsolási rajz szerinti áramköri számokkal és az áramköri számokhoz tartozó megnevezésekkel.

Az elosztó szekrények gyártása előtt az elosztó berendezés méreteit egyeztetni kell a beépítési hely méretével!

GYÁRTMÁNY:

Schneider-Electric


A fenti gyártmány műszaki színvonalat képvisel. Helyette csak azonos vagy jobb műszaki paraméterekkel rendelkező készülékek vagy berendezések alkalmazhatók.

ÜZEMI FESZÜLTÉSÉG: 400/230V 50Hz

ÉRINTÉSVÉDELEM: TN-S

KAPCSOLATOS TERVEK: Tervjegyzék műszaki leírásban!

HOMLOKKÉPI RAJZ



Módosítások:

2017.aug.	00	-
Rajzszám:	V-4	
Tervfajta:	Kivitelezési terv	
Munkaszám:	17-091	Verzió: 00
Oldal:	5/	1
Dátum:	2017.augusztus	

bárányterv

Bárányterv Kft.
Cím: H-4400 Nyíregyháza,
Westsik Vilmos u. 33/D
Tel.: +36 30 773 9952
email: info@baranyterv.hu
web: www.baranyterv.hu

Ügyvezető, tervező:

Bárány Pál
V-15-0381,Vn-51/2012/01

Tervező:


Bárány Péter
V-01-15135

Megnevezés:

"B" jelű elosztó terve

Építkezés helye, megnevezése:

Mándok, Térségi Szociális Központ részére
a fogyatékosok nappali ellátását biztosító új épület
(Mándok, Kossuth utca 18.sz. 730/2 hrsz.)

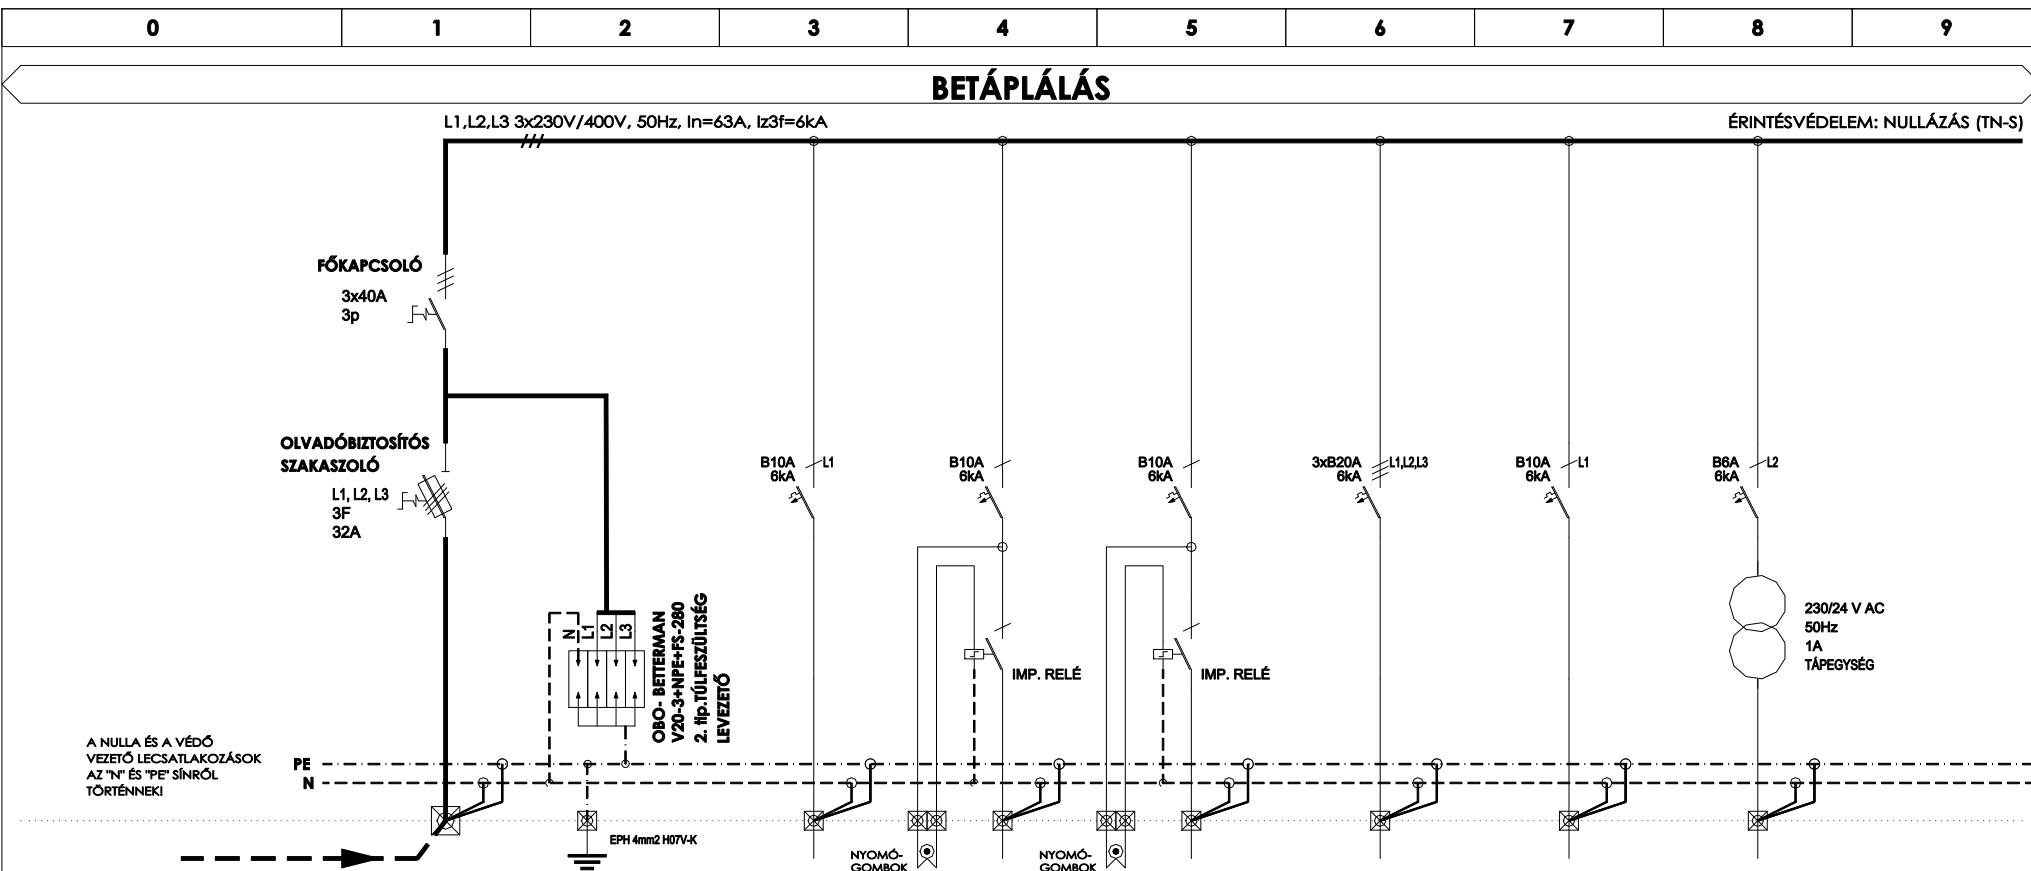

LEÁGAZÁS:	B0.0	B0.1	B0.2	B0.3	B0.4	B0.5	B1.	B2.	B3.
MEGNEVEZÉS:	BETÁP "A" JELŰ FŐELOSZTÓTÓL	TÚLFESZÜLTSG VÉDELEM	BIZTONSÁGI VILÁGÍTÁS	KÖZÖSSÉGI TÉR VILÁGÍTÁS	KÖZÖSSÉGI TÉR VILÁGÍTÁS	TÁNYÉR MOSOGATÓ	VILÁGÍTÁS 1.	AKADÁLYMENTES VÉSZJELZŐ RENDSZER	TARTALÉKHELY
TELJESÍTMÉNY [kW]:	40 / 21	-	0,1	0,3	0,3	6,6	0,6	0,1	-
ÁRAMERŐSSÉG:	max. 3x32A	-	max. 1x10A	max. 1x10A	max. 1x10A	max. 3x20A	max. 1x10A	max. 1x6A	-
VEZETÉK TÍPUS:	NYJ-J	H07V-K	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	-
KERESZTMETSZET [mm²]:	5x10	2,5	3x1,5	3x1,5 / 2x1,5	3x1,5 / 2x1,5	5x4	3x1,5	3x1,5	-

bárányterv

Bárányterv Kft.
Cím: H-4400 Nyíregyháza,
Westsik Vilmos u. 33/D
Tel.: +36 30 773 9952
email: info@baranyterv.hu
web: www.baranyterv.hu

Ügyvezető, tervező:
Bárány Pál
V-15-0381, Vn-51/2012/01
Tervező:
Bárány Péter
V-01-15135

Megnevezés:
"B" jelű elosztó terve
Építkezés helye,
megnevezése: Mándok, Térségi Szociális Központ részére
a fogyatékosok nappali ellátását biztosító új épület
(Mándok, Kossuth utca 18.sz. 730/2 hrsz.)

Rajzszám:
V-4
Tervfajta:
Kivitelezési terv

Munkaszám:
17-091
Oldal:
5/
Dátum:
2017.augusztus

Verzió:
00
2


A terv a Bárányterv Kft. szellemi terméke, védelmét jogszabály biztosítja.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

LEÁGAZÁSOK B11-B19

L1,L2,L3 3x230V/400V, 50Hz, In=63A, Iz3f=6kA

ÉRINTÉSVÉDELEM: NULLÁZÁS (TN-S)

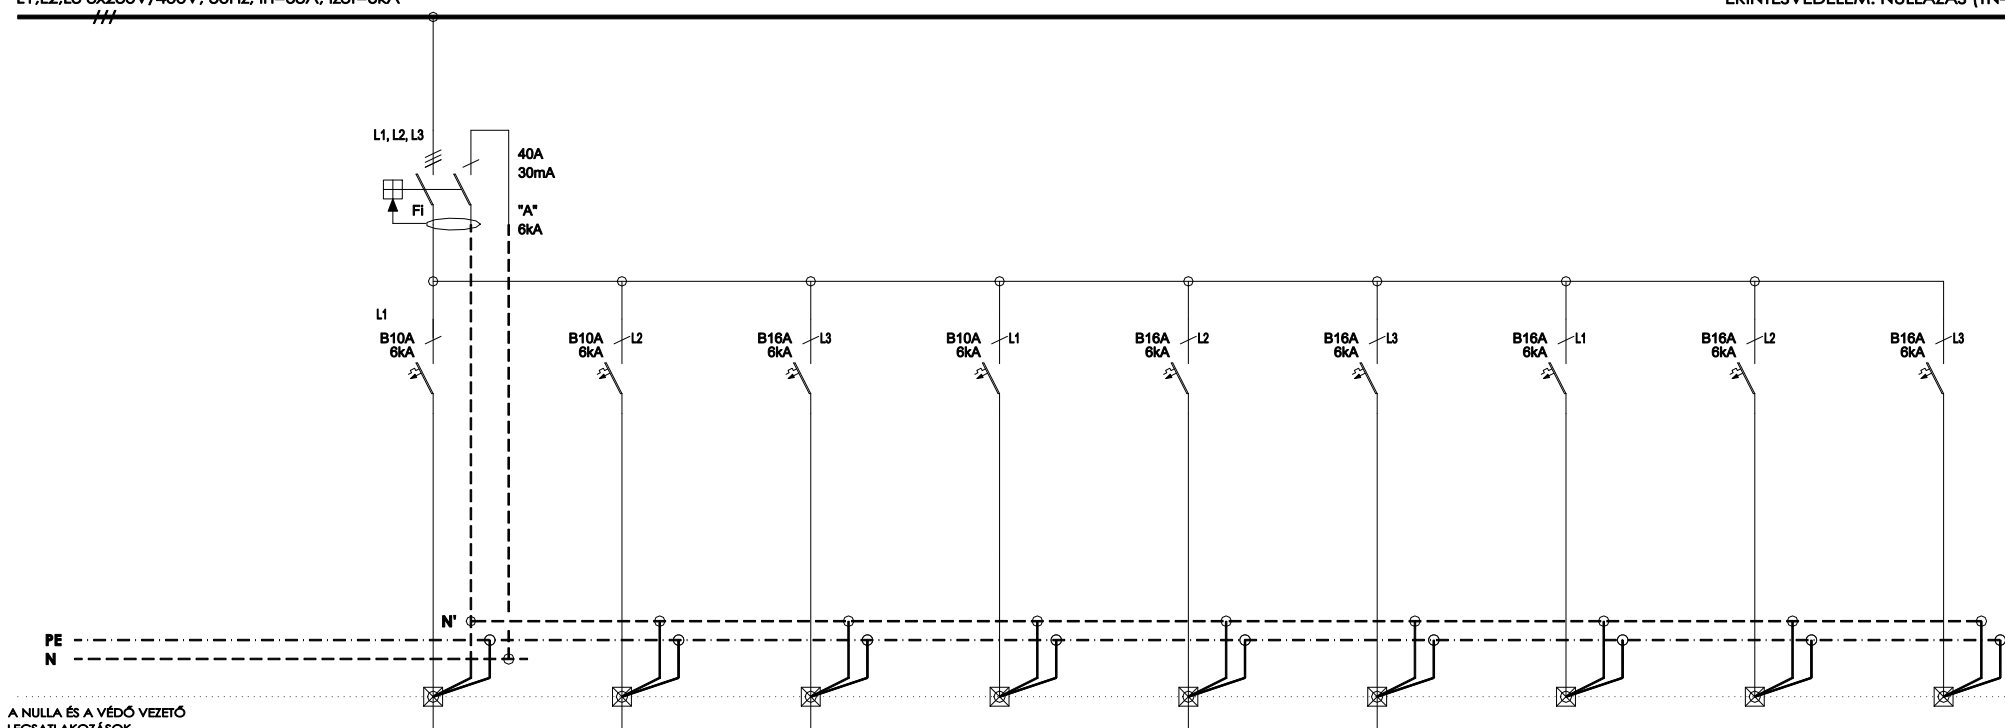

A NULLA ÉS A VÉDŐ VEZETŐ
LECSATLAKOZÁSOK
AZ "N" ÉS "PE" SÍNRŐL TÖRTÉNNEKI

LEÁGAZÁS:	B11	B12	B13	B14	B15.	B16	B17	B18	B19
MEGNEVEZÉS:	KONYHA, GARÁZS VILÁGÍTÁS	VILÁGÍTÁS 2.	ÁLTALÁNOS DUG.ALJ.	TARTALÉK	ÖLTÖZŐDUG.ALJ.	KÉZSZÁRÍTÓ	TARTALÉK	TARTALÉK	TARTALÉK
TELJESÍTMÉNY [kW]:	0,6	0,6	1,5	-	1,5	2,0	-	-	-
ÁRAMERŐSSÉG:	max. 1x10A	max. 1x10A	max. 1x16A	max. 1x10A	max. 1x16A	max. 1x16A	max. 1x16A	max. 1x16A	max. 1x16A
VEZETÉK TÍPUS:	NYM-J	NYM-J	NYM-J	-	NYM-J	NYM-J	-	-	-
KERESZTMETSZET [mm²]:	3x1,5	3x1,5	3x2,5	-	3x2,5	3x2,5	-	-	-

bárányterv

Bárányterv Kft.
Cím: H-4400 Nyíregyháza,
Westsik Vilmos u. 33/D
Tel.: +36 30 773 9952
email: info@baranyterv.hu
web: www.baranyterv.hu

Ügyvezető, tervező:

Bárány Pál
V-15-0381,Vn-51/2012/01

Tervező:

Bárány Péter
V-01-15135

Megnevezés:

"B" jelű elosztó terve

Építkezés helye,
megnevezése:

Mándok, Térségi Szociális Központ részére
a fogyatékosok nappali ellátását biztosító új épület
(Mándok, Kossuth utca 18.sz. 730/2 hrsz.)

Rajzszám:

V-4

Tervfajta:

Kivitelezési terv

Munkaszám:

17-091

Oldal:

5/

Verzió:

00

3

Dátum:

2017.augusztus

A terv a Bárányterv Kft. szellemi terméke, védelmét jogszabály biztosítja.

